


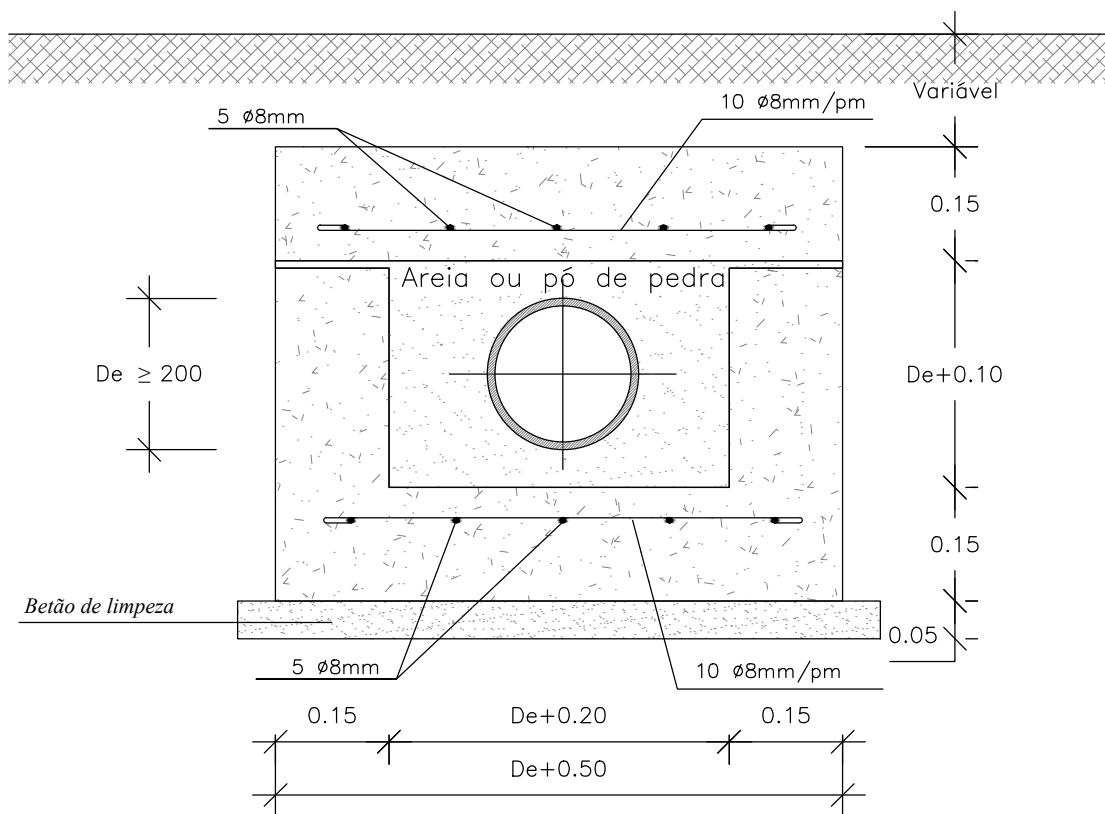

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

Normas de Referência	NP EN 206, NP EN 13670
Classe de execução	2
Penetração da água no betão	Inferior a 20 mm, segundo a norma NP EN 12390-8
Plano de amostragem dos ensaios de receção do betão	De acordo com o quadro NA.L da NP EN 13670
Plano de amostragem dos ensaios de receção das armaduras	De acordo com o quadro NA.B da NP EN 13670

MATERIAIS ESTRUTURAIS

Elementos em Betão Armado	
Betão	Aço em Varão
ver "Especificação do betão"	A500 NRSD

ESPECIFICAÇÃO DO BETÃO

Elemento Estrutural	Designação do betão	Dosagem de cimento min.	Relação A/C máx.	Recobrimento nominal min.
Betão de limpeza	NP EN 206: C16/20-X0(Pt)-C10,40-D _{inf} 6/D _{sup} 14-S4	240 kg/m ³	0.65	---
Fundações	NP EN 206: C30/37-XC4(Pt)-C10,40-D _{inf} 6/D _{sup} 14-S4	300 kg/m ³	0.55	50mm
Restantes elementos	NP EN 206: C30/37-XC4(Pt)-C10,40-D _{inf} 6/D _{sup} 14-S4	300 kg/m ³	0.55	40mm

NP EN 206: C25/30-XC3(Pt)-C10,40-D_{inf} 16/D_{sup} 32-S3

Norma aplicada —————
 Classe de resistência mínima —————
 Classe de exposição e código do país —————
 Classe de abaixamento —————
 Maior dimensão do agregado —————
 Menor dimensão do agregado —————
 Classe de teor de cloretos —————

Projeto:	Designação:	Escala:	 Águas de Coimbra Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt
Desenho:	PROTEÇÃO AO COLETOR	1/10	
Verificação:		Desenho n.º:	
Data:		6380	
Ficheiro:	Tipo de Desenho: Acessórios Drenagem	Substitui - Folha: 1/1	