


REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL RESERVADA À ENTIDADE PROMOTORA, PARA OS FINS E NOS TERMOS CONTRATUAIS. ESTE DESENHO NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU COPIADO NO TODO OU EM PARTE SEM A AUTORIZAÇÃO DOS SEUS AUTORES. RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

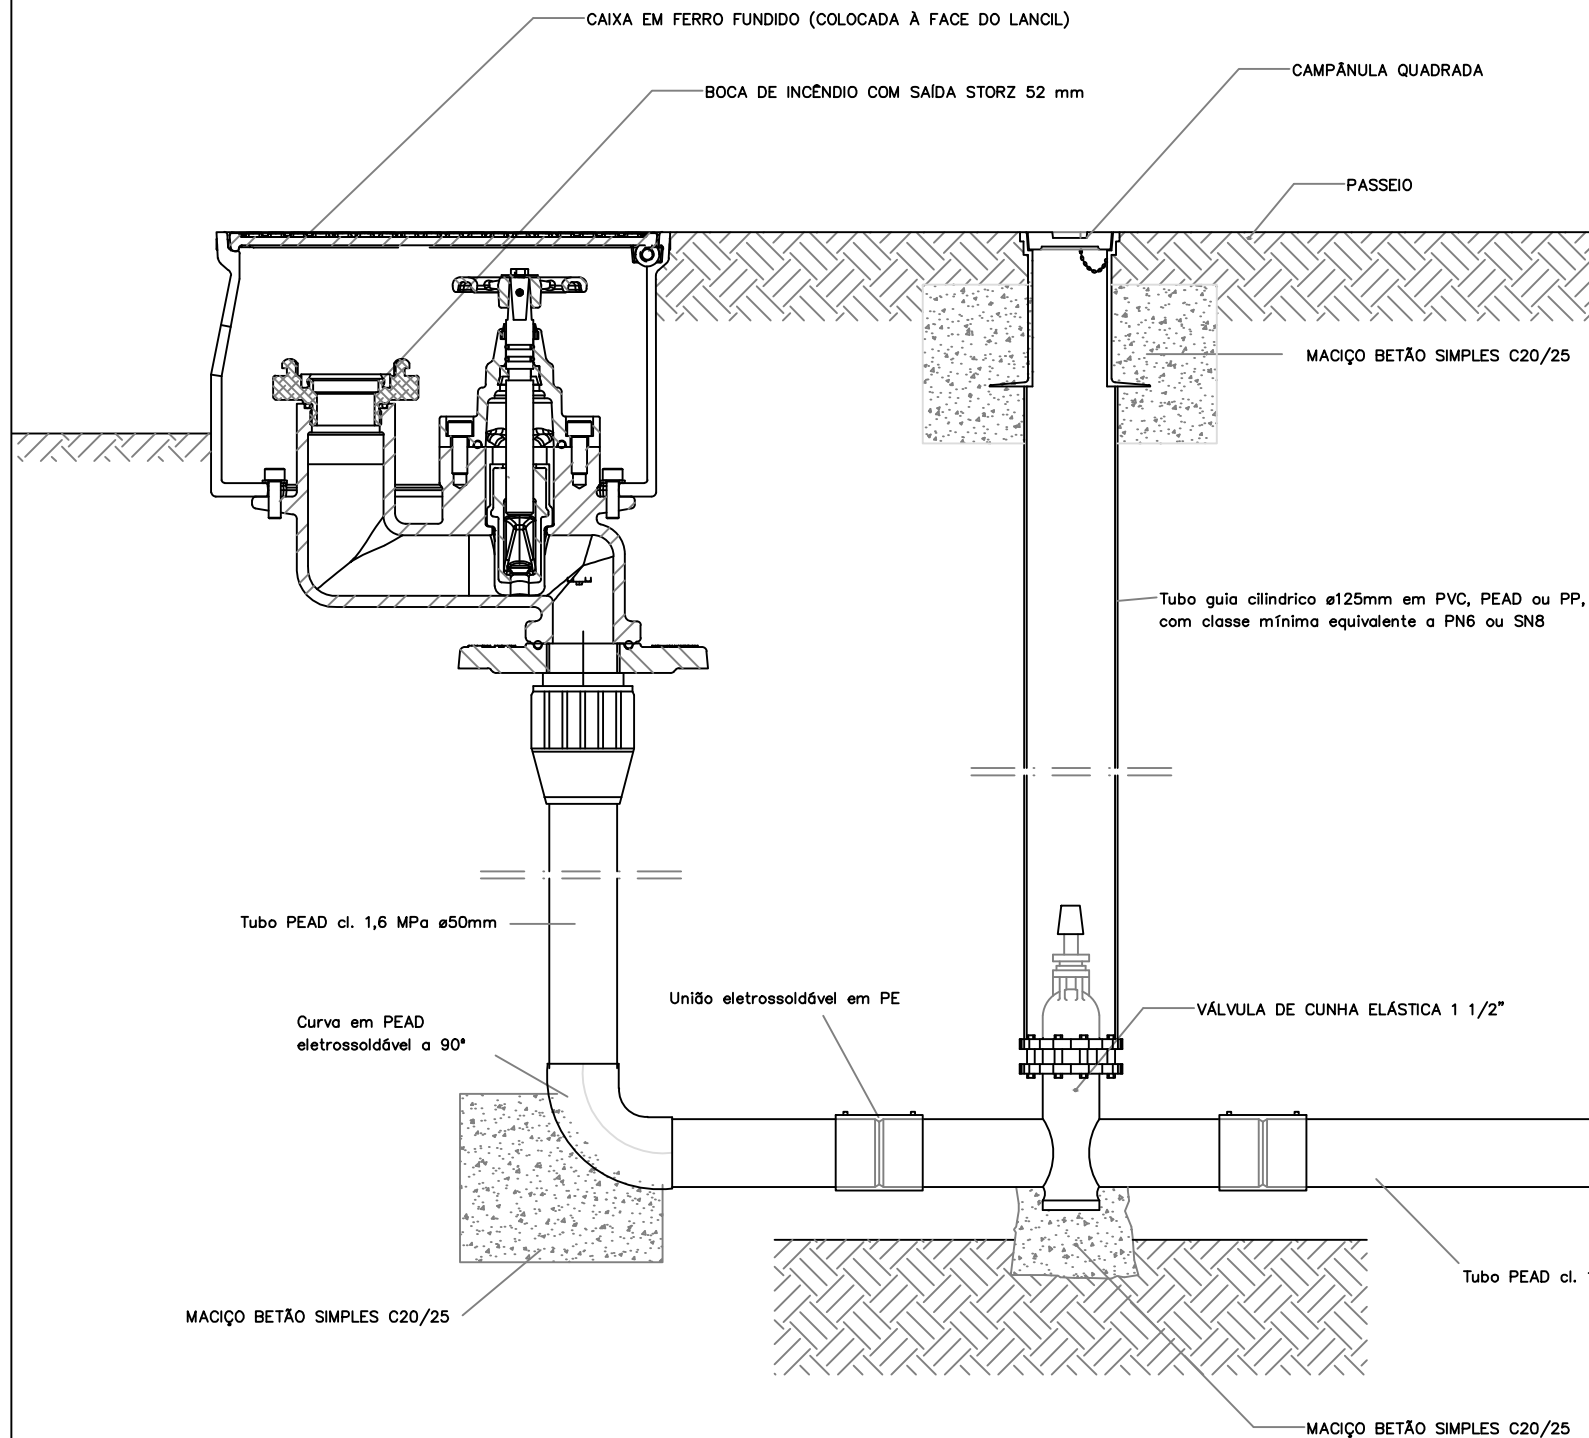


ESPECIFICAÇÃO DO BETÃO			
Elemento Estrutural	Designação do betão	Dosagem de cimento min.	Relação A/C máx.
Betão de maços	NP EN 206: C20/25-X0(Pt)-C10,40-D _{inf} 6/D _{sup} 14-S4	240 kg/m3	0.65

NP EN 206: C25/30-XC3(Pt)-C10,40-D_{inf} 16/D_{sup} 32-S3

Norma aplicada
Classe de resistência mínima
Classe de exposição e código do país

Classe de abaixamento
Maior dimensão do agregado
Menor dimensão do agregado
Classe de teor de cloretos

Ver notas

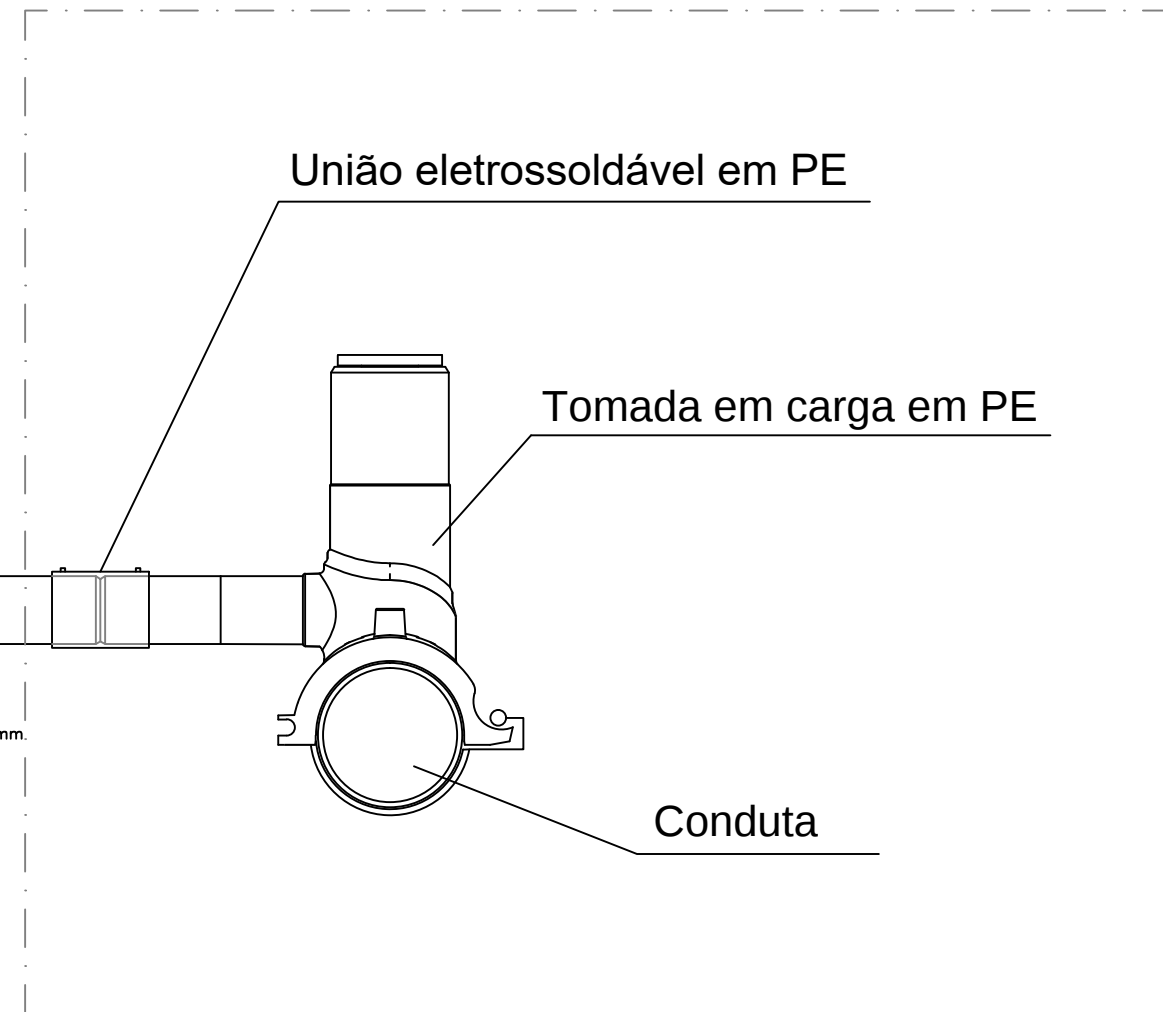

Notas:

- A tomada em carga considerada pressupõe que a conduta é em PEAD, dado que quando a conduta for noutro material, deverá utilizar-se uma braçadeira de tomada em carga em FFD, seguida de adaptadores de transição PEAD/latão eletrossoldável com rosca e curva em PEAD eletrossoldável a 90°

Projeto:	Designação: BOCA DE INCÊNDIO DE PASSEIO	Escala:	 Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt
Desenho: Rui Caetano		Desenho nº: 8839	
Verificação: Mário Almeida		Substitui -	
Data: Outubro / 2022		Folha: 1/1	
Ficheiro:	Tipo de Desenho: Acessórios Água		