



### Ligação de ramais de PEAD $\phi 32$ ou $\phi 50$ mm para válvulas cunha elástica

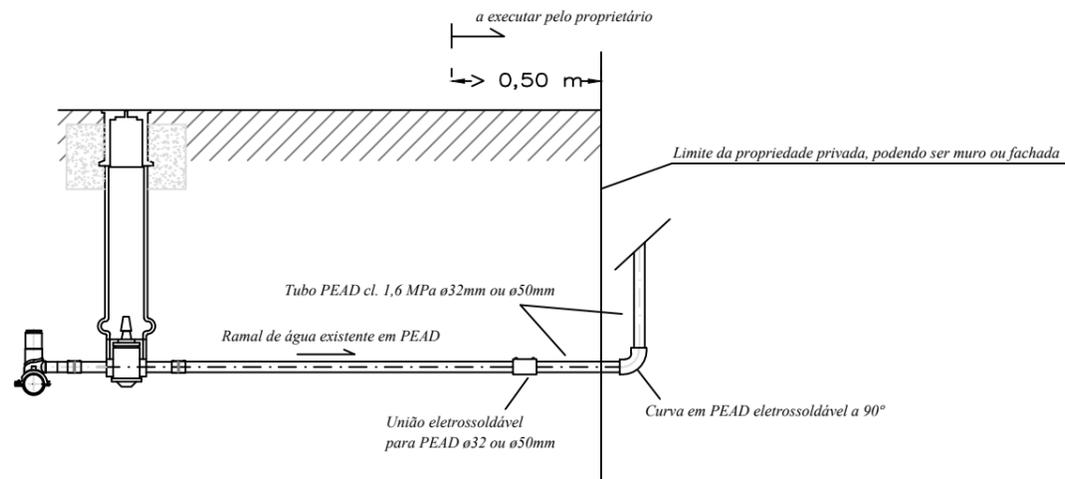


### Ligação de ramais de PEAD $\phi 32$ ou $\phi 50$ mm para anulação de válvulas de parede

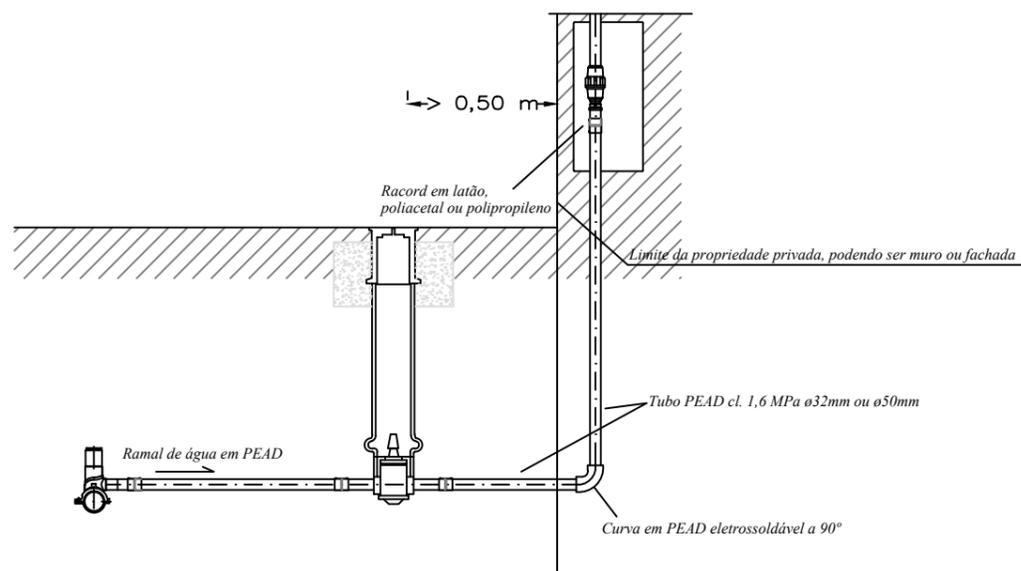

**Notas**


- Caso o ramal existente seja de PEAD  $\phi 40$ mm, deverá aplicar-se uma redução eletrossoldada  $\phi 40 \times 32$ mm, em vez da união
- Nos casos em que os ramais não sejam de PEAD, deverá solicitar-se previamente a análise à Águas de Coimbra da possibilidade de remodelação do ramal de água.
- Não havendo possibilidade em remodelar o ramal, a ligação entre o ramal existente para o troço a realizar será efetuada através de um acessório de transição mantendo-se o preconizado no desenho para jusante

### Ligação de ramais de PEAD $\phi > 50$ mm

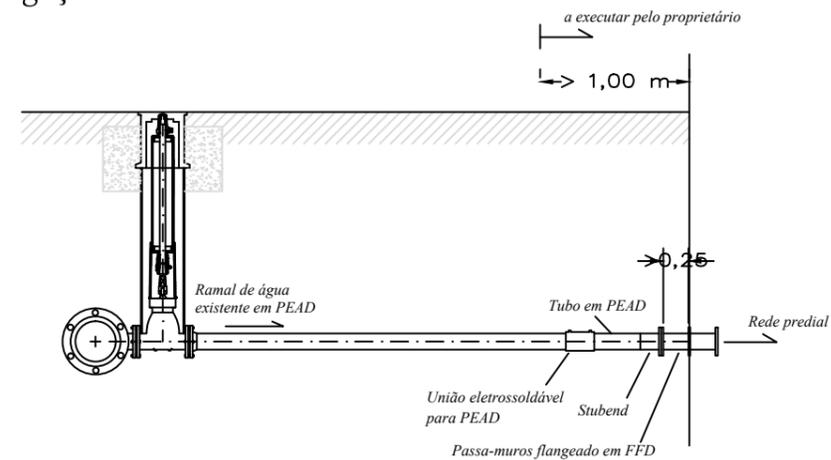

\* - Quando não seja necessário o passa-muros, dever-se-á utilizar uma união eletrossoldável, mantendo a tubagem para jusante em PEAD, numa extensão mínima de 1,00 metro

### Ligação de ramais de outro material que não PEAD $\phi > 50$ mm

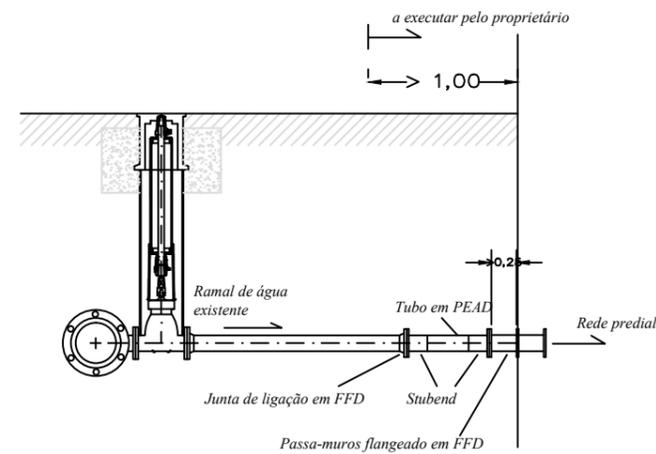

\* - Quando não seja necessário o passa-muros, dever-se-á utilizar uma união eletrossoldável, mantendo a tubagem para jusante em PEAD, numa extensão mínima de 1,00 metro

Projeto:	Designação:	Escala:	 <p>Águas de Coimbra</p> <p>Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt</p>
Desenho:	<p><b>INTERLIGAÇÃO DAS REDES PEDIAIS COM OS RAMAIS DOMICILIÁRIOS</b></p>	Desenho nº:	
Verificação:		DES-022-16	
Data:	Tipo de Desenho:	Substitui:	
Junho/2018	Acessórios Água	-	
Ficheiro:		Folha:	1/1