
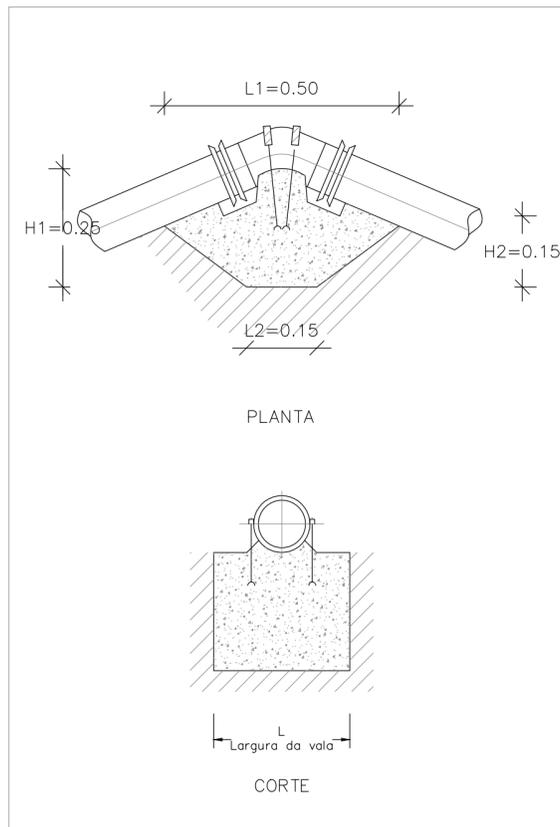




Maciços de Ancoragem

Até DN 125mm

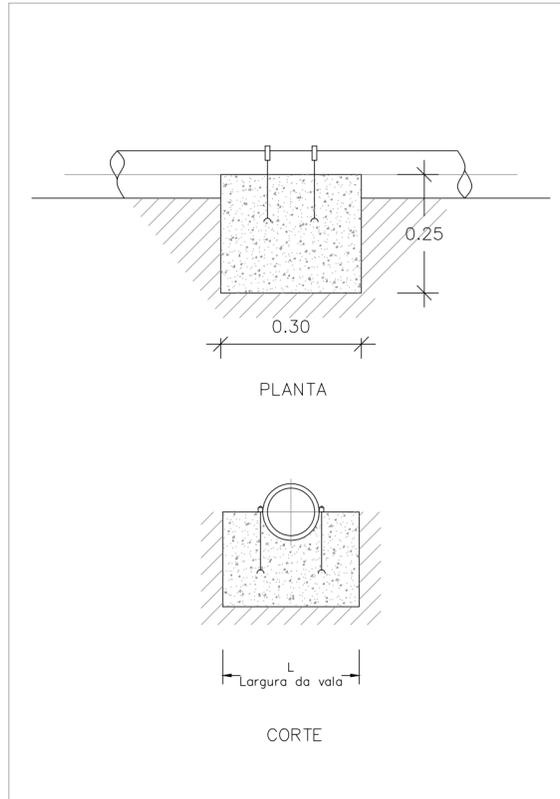

Nota: As braçadeiras, parafusos e chumbadouros serão em aço inox

Maciços de Amarração

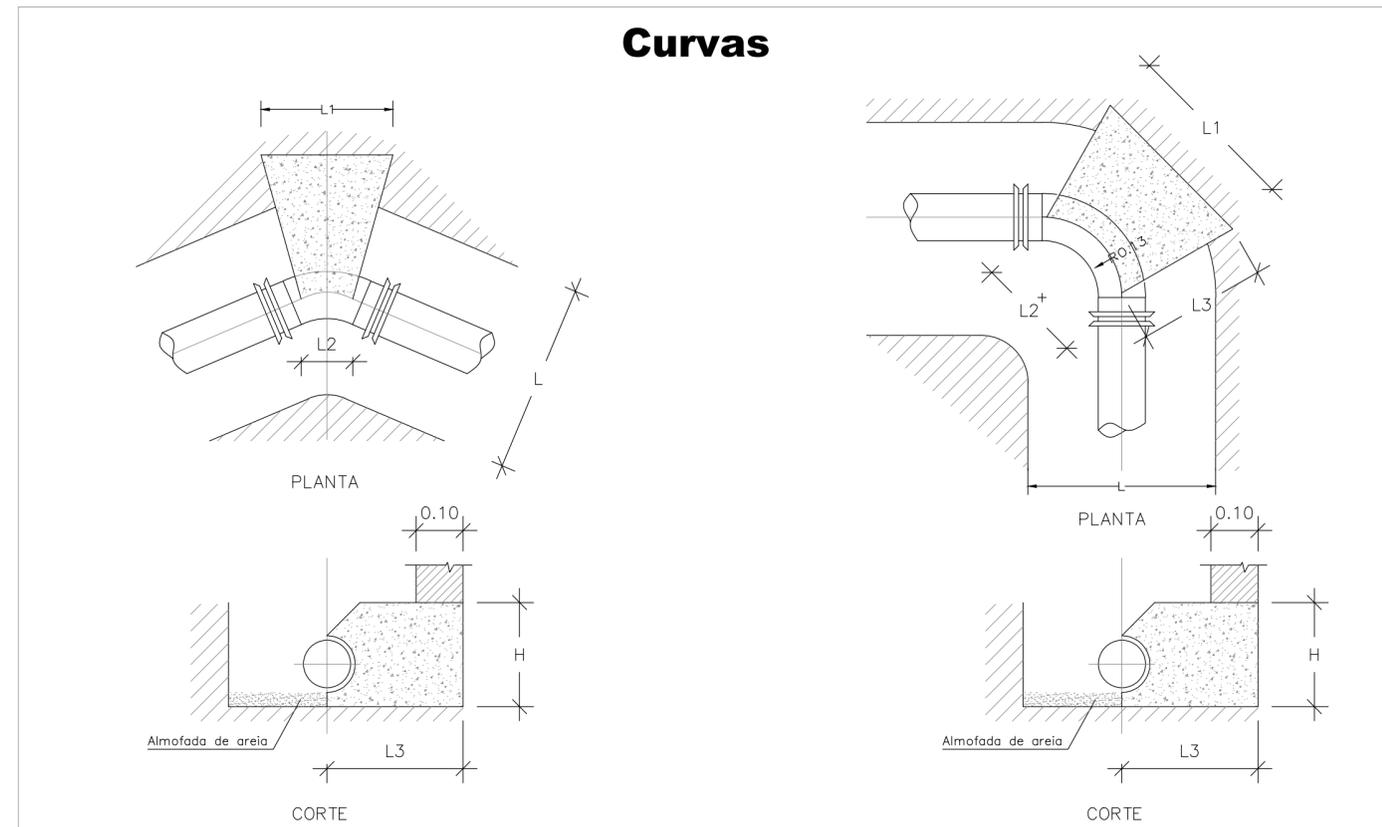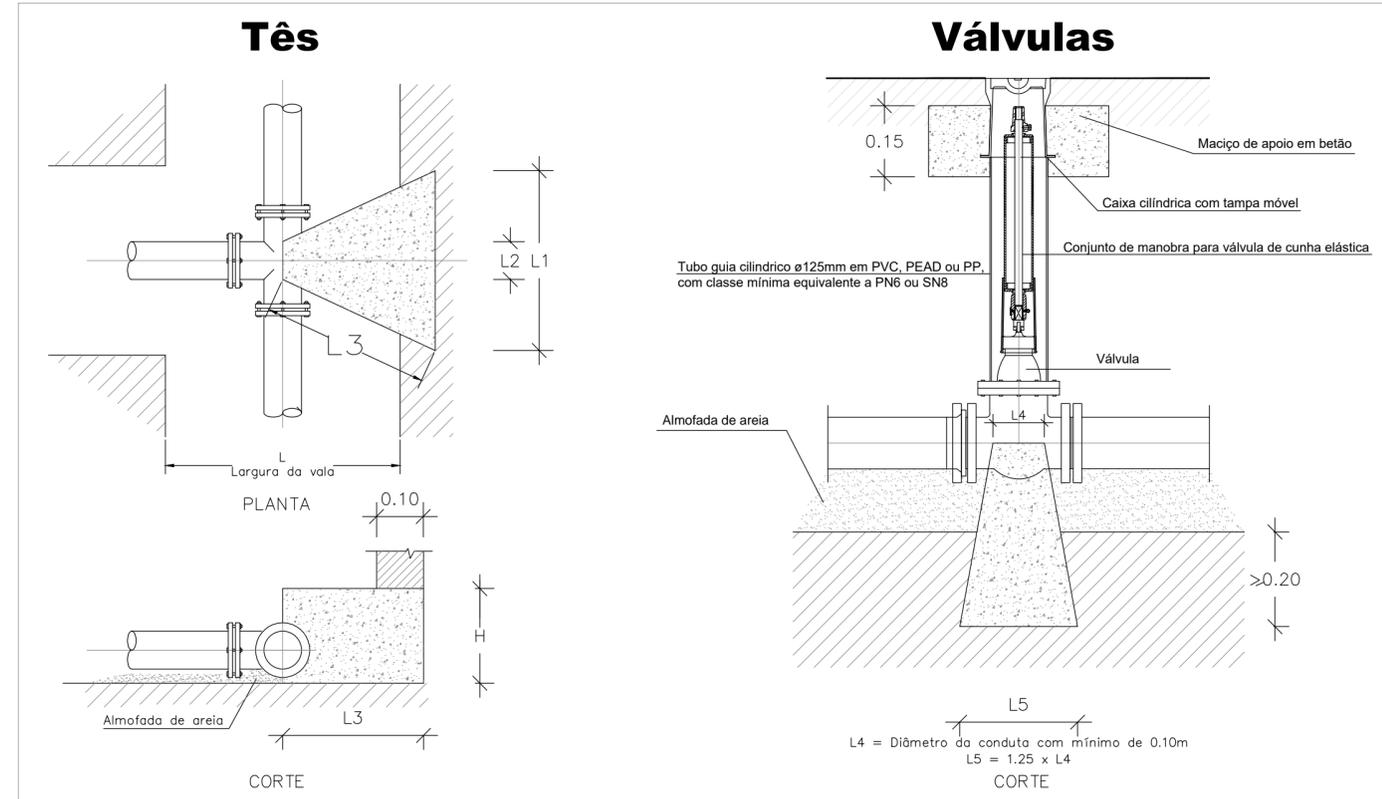

Tês, Topos Cegos e Juntas Cegas

Pressão de Serviço	ø mm	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
Até 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.30	0.30	0.20
	ø110			0.30	0.30	0.20
	ø125			0.40	0.40	0.30
	ø160			0.50	0.50	0.35
	ø200			0.70	0.70	0.50
	ø250			0.80	0.80	0.60
ø300	1.00	1.00	0.80	0.70		

Curvas a 90°

Pressão de Serviço	ø mm	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
Até 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.40	0.40	0.20
	ø110			0.40	0.40	0.20
	ø125			0.50	0.50	0.30
	ø160			0.50	0.50	0.35
	ø200			0.70	0.70	0.50
	ø250			1.00	1.00	0.60
ø300	1.20	1.20	1.20	0.70		

Curvas a 45°

Pressão de Serviço	ø mm	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
Até 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.30	0.30	0.20
	ø110			0.30	0.30	0.20
	ø125			0.40	0.40	0.30
	ø160			0.40	0.40	0.35
	ø200			0.60	0.60	0.50
	ø250			0.90	0.90	0.60
ø300	1.10	1.10	1.10	0.70		

Curvas a 22° 30' e 11° 15'

Pressão de Serviço	ø mm	DIMENSÕES (m)				
		L	L1	L2	L3	H
Até 0,6 MPa	ø90	LARGURA DA VALA	A. DISPONÍVEL ENTRE FLANGES	0.20	0.20	0.20
	ø110			0.20	0.20	0.20
	ø125			0.30	0.30	0.30
	ø160			0.30	0.30	0.30
	ø200			0.50	0.50	0.50
	ø250			0.80	0.80	0.60
ø300	1.00	1.00	1.00	0.70		

ESPECIFICAÇÃO DO BETÃO

Elemento Estrutural	Designação do betão	Dosagem de cimento min.	Relação A/C máx.
Betão de maços	NP EN 206: C20/25-X0(Pt)-C10,40-D _w 14-S4	240 kg/m ³	0.65

NP EN 206: C25/30-XC3(Pt)-C10,40-D_w 16/D_w 32-S3

Norma aplicada: — Classe de abaixamento — Classe de resistência mínima — Classe de exposição e código do país — Classe de maior dimensão do agregado — Classe de menor dimensão do agregado — Classe de teor de cloretos

Projeto:	Designação:	Escala:
Desenho:	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO E DE ANCORAGEM TIPO	1/10
Cláudia Brás		Desenho n.º:
Verificação:	Acessórios Água	8982
Mário Almeida		Substitui
Data:	Tipo de Desenho:	-
Outubro / 2022		Folha:
Ficheiro:		1/1



Rua da Alegria, 111
3000-018 Coimbra
Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098
mail: geral@aguasdecoimbra.pt